



西条ひうち長距離記録会

競技時間(プログラム版 9/2確定)



西条ひうち陸上競技場

◆受付からスタートまでの手続き

| | 時間 | 場所 | 備考 |
|--------|-------------|---------|--|
| 開場 | 14:00~ | | <ul style="list-style-type: none"> 入場場所付近で、大会関係者全員の検温を実施します。 入退場できる場所は、メインスタンドの両サイド・1F正面入口。 |
| 受付 | 14:00~16:00 | 事務所前付近 | <ul style="list-style-type: none"> チーム毎にお願いします。 正式な申込み一覧表(所属長印あり)および体調管理チェック表の提出、参加料のお支払いをお願いします。 できる限り、お釣りの無いようご用意願います。 プログラムの配布は、申込み時に購入手続きを行われたチームのみです。 |
| ゼッケン受取 | 16:00完了(目安) | ゴール付近 | <ul style="list-style-type: none"> 以下の表の通り、種目別に別ゼッケンとなります。 種目毎に準備ができ次第アナウンスします。 所属毎に代表者1名のみで受け取り下さい。 |
| 召集 | 各組スタート15分前 | 各スタート地点 | <ul style="list-style-type: none"> 各種目毎にスタート位置付近にて、各組スタート15分前厳守をお願いします。 厚底シューズ使用確認及び靴底測定を行います。 |

◆競技時間

| 時刻 | 種目 | | | 人数 |
|-------|----|-------|----|------|
| 16:00 | 男 | 1500m | 3組 | 44名 |
| 16:25 | 女 | 1500m | 2組 | 32名 |
| 16:45 | 男 | 3000m | 4組 | 84名 |
| 17:45 | 女 | 3000m | 2組 | 34名 |
| 18:15 | 男女 | 5000m | 2組 | 61名 |
| | | | | 255名 |

※女子5000mは、選手の参加数が少ない為男女混合で行います。(女子は1組目)

◆ゼッケン

| 種目 | ゼッケン位置 | | |
|-------|--------|--------|-------|
| | 前 | 後 | 腰 |
| 1500m | 個人ゼッケン | 個人ゼッケン | 別ゼッケン |
| 3000m | 別ゼッケン | 別ゼッケン | 別ゼッケン |
| 5000m | 別ゼッケン | 別ゼッケン | 別ゼッケン |

※本人確認の為、使用する可能性がありますので、使用しない場合でも個人ゼッケンは、各自ご持参願います。

◆連絡事項

- 万が一、登録漏れなどありましたら、申込先の矢野までメールにてご連絡願います。
(9/4(金)17:00締切)
- 会場図(別紙)にて、コーティング・応援可能エリア、入退場可能位置など設定していますので参照願います。
- 競技者・引率者の皆様へのお願い(新型コロナウイルス感染症予防対策)および厚底シューズのルールの再改訂について精読の上、対応頂きますようお願いいたします。

● お問い合わせ先

西条市陸上競技協会 矢野久人

mail yano.saijo.rikujo@gmail.com TEL 090-9504-9504

厚底シューズのルールの再改訂について【重要】

8月15日に日本陸連から出された「WA規則第143条(TR5:シューズ)のルール再改訂について(通知)」および8月18日に日本陸連から出された「WA規則第143条(TR5:シューズ)のルール再改訂における日本国内での適用について(通知)」によって厚底シューズを競技会に使用される方はシューズの靴底の厚さを招集時に測定します。規格外のシューズを使用する場合は、リザルトに「厚底シューズ着用」の注釈付記させていただきます。また、リザルトに注記がなく、後日、規定外シューズの使用が判明した場合、対象レースに出場した全選手の記録がWAのデータ上「Uncertified(非公認)」となる可能性があります。

「WA規則第143条(TR5:シューズ)のルール再改訂について(通知)」

「WA規則第143条(TR5:シューズ)のルール再改訂における日本国内での適用について(通知)」


詳細は、愛媛陸協ホームページ掲載「レースで使用するシューズのルール改定について」を参照願います。

西条ひうち長距離記録会《西条ひうち陸上競技場》会場図

■のエリア（トラック外）のみ競技場内でのコーチング及び応援を可能とします。

配置図

★ →入退場可能 ⓧ →入退場不可

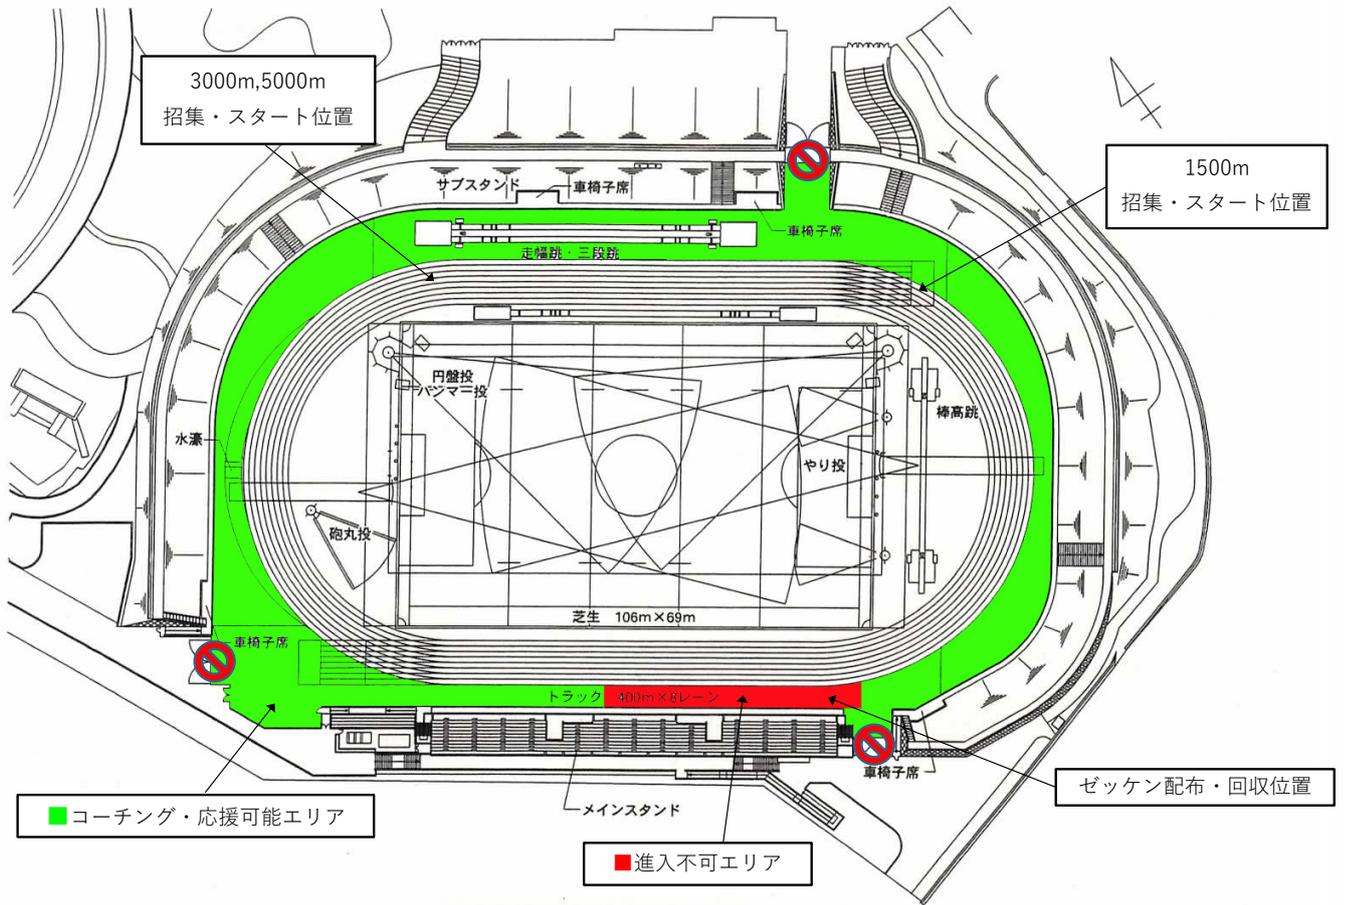

メインスタンド平面図

